



Відомість робочих креслень основного комплекту		
Аркуш	Найменування	Примітка
1	<i>Загальні дані</i>	
2	<i>План розташування інформаційних портів для робочих місць</i>	
3	<i>План розташування інформаційних портів для WiFi, резерву, AJAX на -1му і 1му поверхах</i>	
4	<i>План розташування інформаційних портів для WiFi, резерву, AJAX на 2му, 3му і тех.поверхах</i>	
5	<i>План розташування інформаційних портів для відеокамер на -1му, 1му поверхах</i>	
6	<i>План розташування інформаційних портів для відеокамер на 2му, 3му і тех. поверхах</i>	
7	<i>План розташування інформаційних портів для СКУД на -1му, 1му поверхах</i>	
8	<i>План розташування інформаційних портів для відеокамер на 2му, 3му і тех. поверхах</i>	
9	<i>Структурна схема оптичних з'єднань</i>	
10	<i>Схема прокладання трас кабелів під землею</i>	
11	<i>Специфікація оптичних з'єднань</i>	
1-7	<i>Журнал кабельних з'єднань</i>	


1. Технічні рішення, прийняті в виконавчій документації, відповідають вимогам економічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних та ін. норм і забезпечують безпечну для життя і здоров'я людей експлуатацію структурованої кабельної системою (СКС), при дотриманні передбачених робочими кресленнями заходів.
2. Монтаж обладнання виконати після оздоблювальних робіт.
3. Під час монтажу та пуско-налагодження керуватись цим проектом, вказівками виробника та інструкціями до обладнання.
4. При виконанні будівельно-монтажних робіт суворо дотримуватися норм і правил з техніки безпеки згідно з ДБН А.3.2-2-2016.


Позначення	Найменування	Примітка
	Документи за посиланням	
ВСН116-93	Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи	
НПАОП 6.4.2-1.07-96	Правила безпеки при роботах на кабельних лініях зв'язку і проводового мовлення	

						240625 – СКС				
						Створення СКС за адресою м.Дніпро, вул.Панікахи, 22				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата					
						Створення структурованої кабельної системи		Стаття	Аркуш	Аркушів
								ВД	1	19
Розроб.		Чижмак				Загальні дані		ТОВ "Ай Ти Сервіс Груп"		
Перев.		Білецький								

Структурна схема

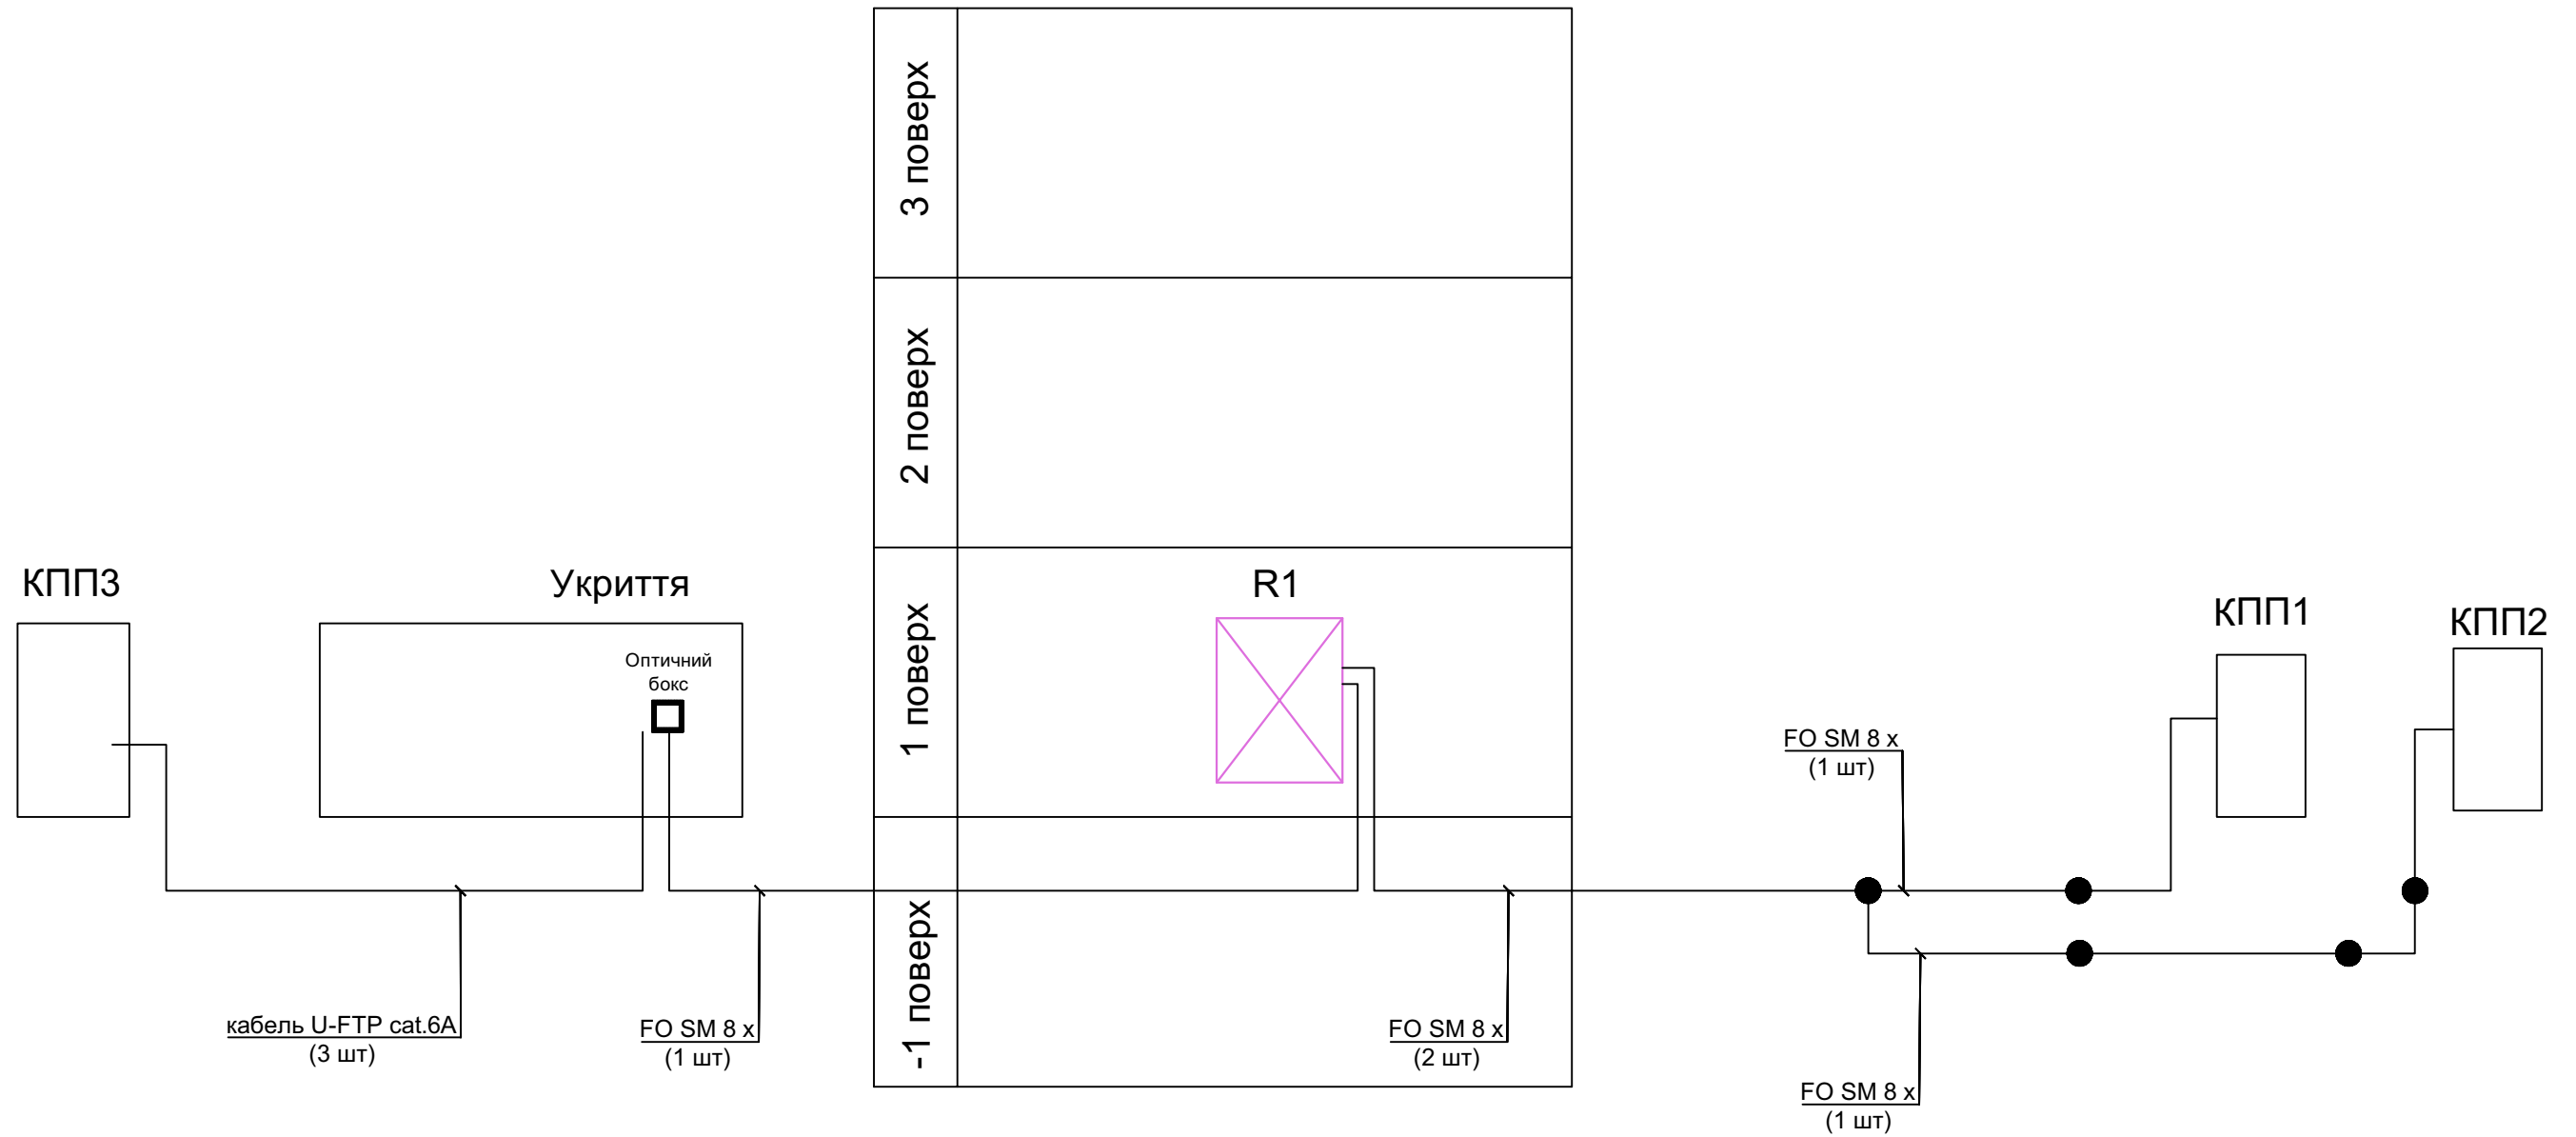

						25/06–2025–СКС				
						Капітальний ремонт будівлі КП "Дніпропетровський протитурбекулярний диспансер" Дніпропетровської обласної ради" під відлілення реабілітації та протезування "SUPERHUMANS Center for wartraumans", що знаходиться за адресою: м.Дніпро, вул. Батумська, 13				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата					
								Стадія	Аркуш	Аркуші в
Розроб.		Чижмак						ВД	9	
Перев.		Білецький						ТОВ "Ай Ти Сервіс Груп"		
						Структурна схема оптичних з'єднань				

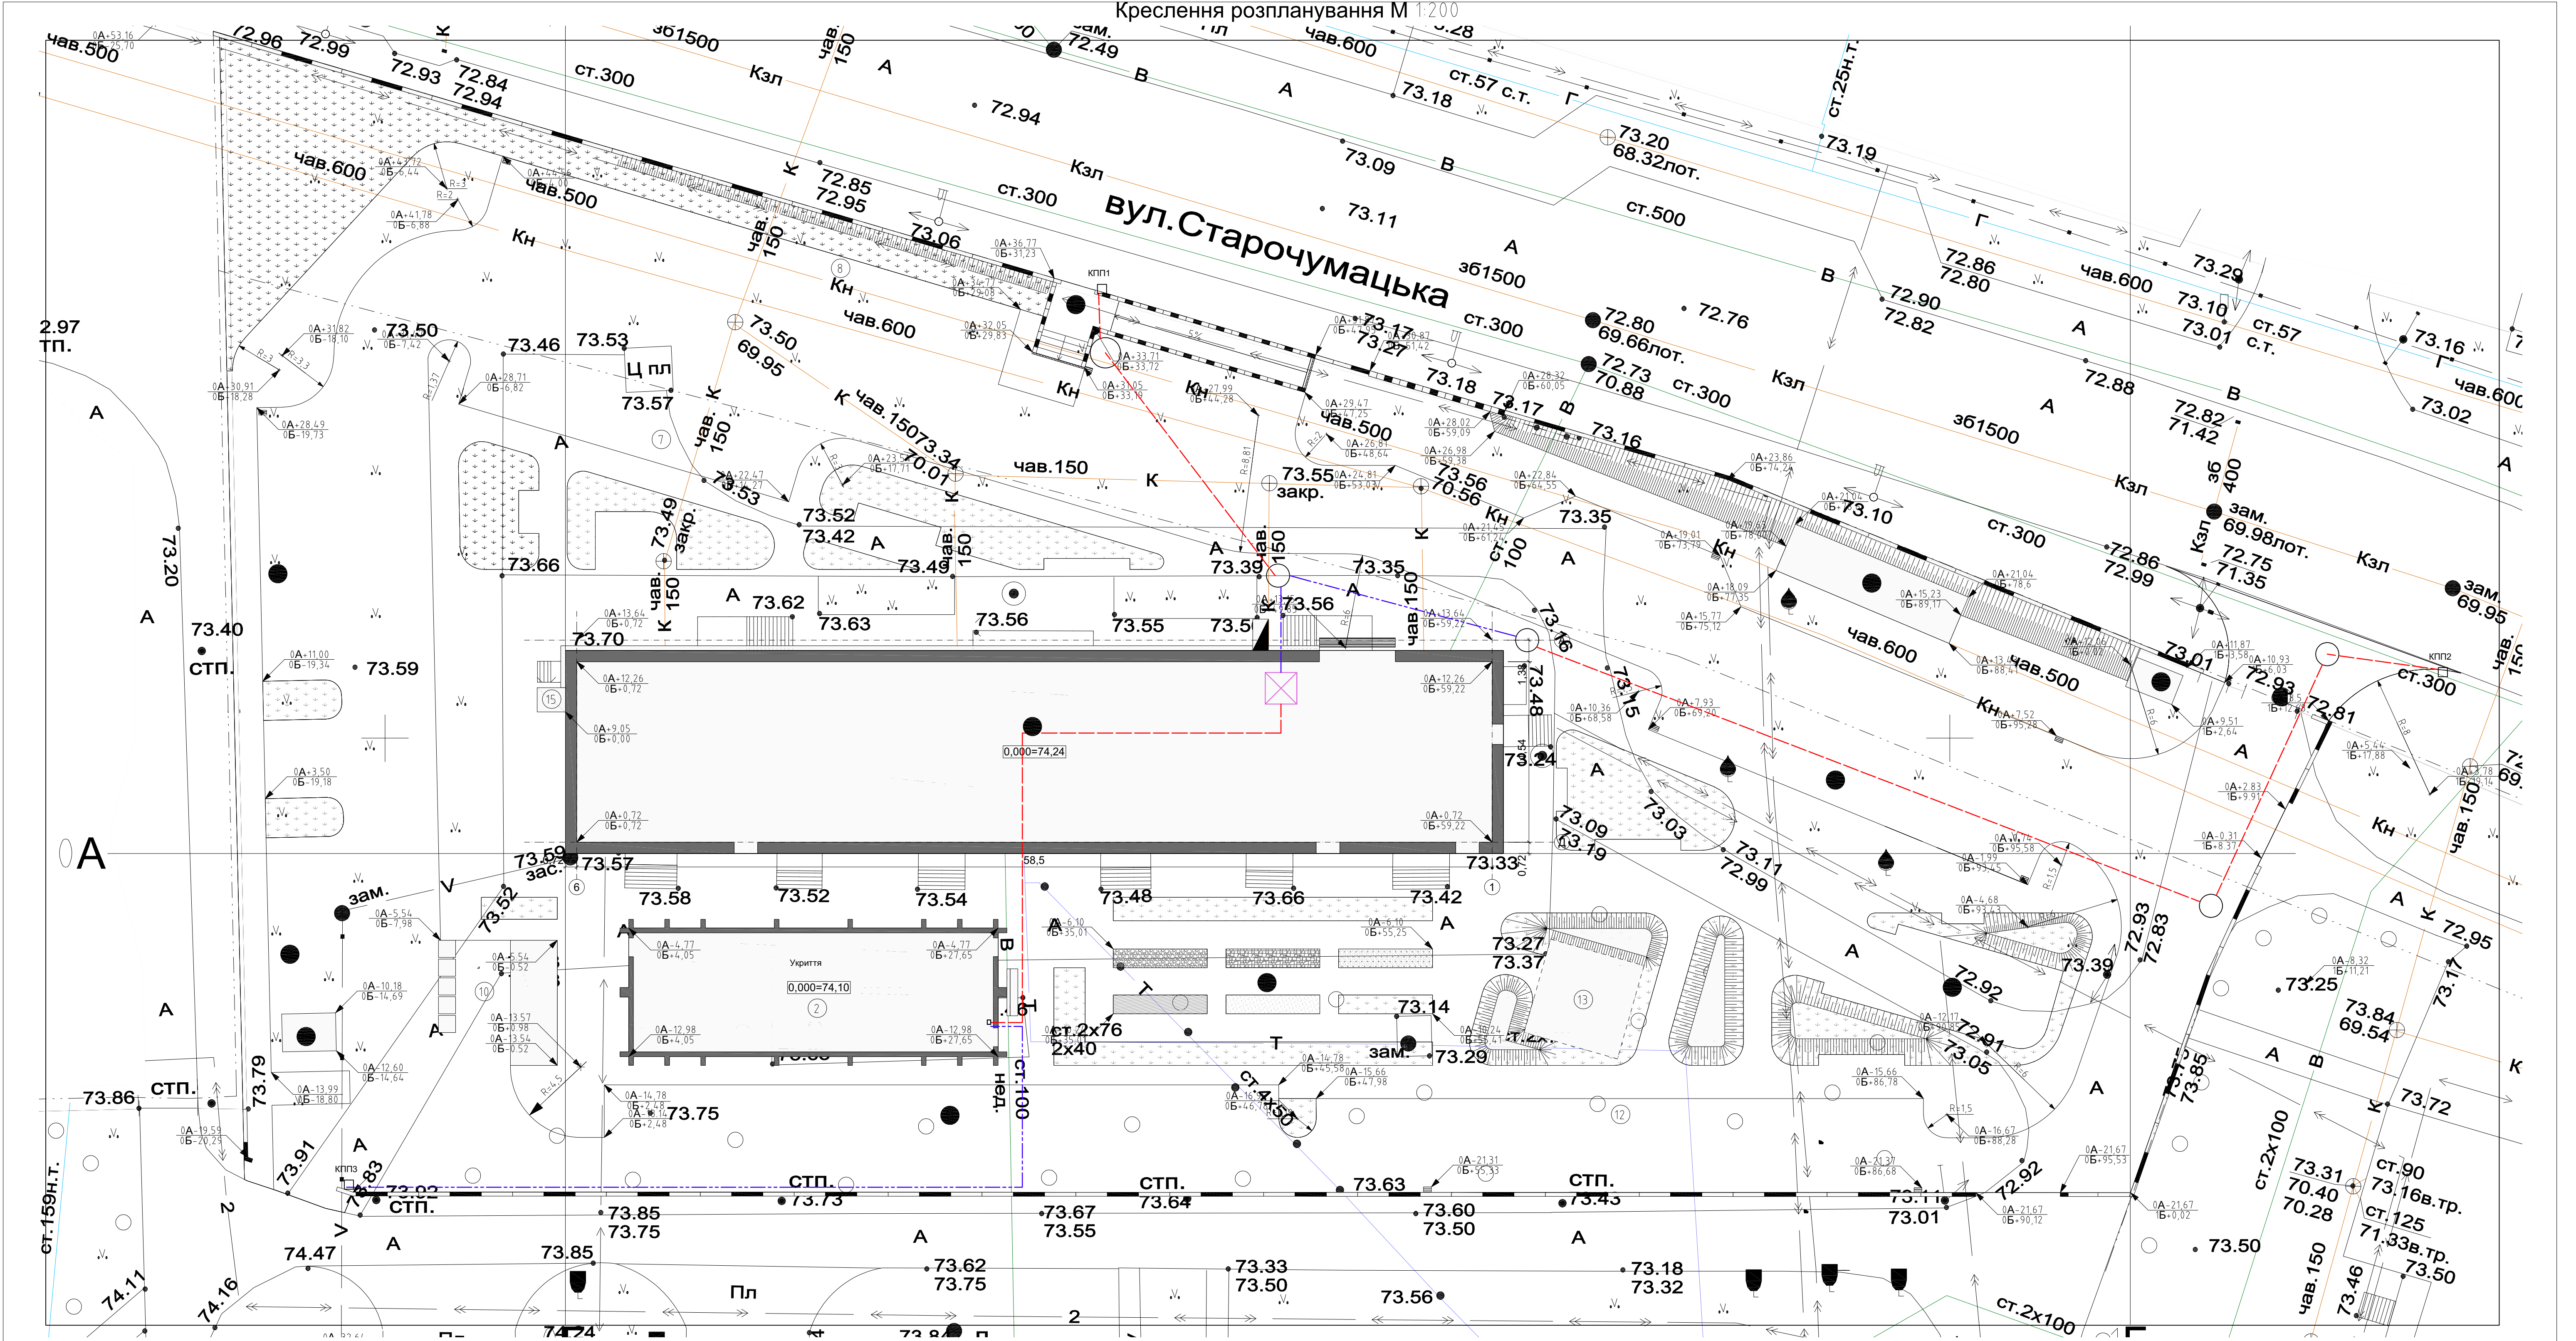

Позначення	Найменування
	Труба ДКС Ø110мм
	Труба ДКС Ø63мм
	Комутаційна шафа
	Бокс оптичний

						25/06-2025-СКС		
						Капітальний ремонт будівлі КП "Дніпропетровський протитрубовузовий диспансер "Дніпропетровської обласної ради" під віллання реабілітації та протезування "SUPERHUMANS Center for wartraints", що знаходиться за адресою: м.Дніпро, вул. Батумська, 13		
Зм.	Км.к.	Арх.	№ док.	Підп.	Дата			
Розроб.	Чижмак							
Перев.	Білицький							
						Схема прокладання трас кабелів під землею		
						Старий	Аркуш	Аркушів
						ВД	10	
						ТОВ "Ай Ті Сервіс Груп"		

Поз.	Назва, технічні характеристики	Проектне Тип, марка,	Од. вим.	Кіл- ть
1	Кабель ОКТБг-М(1,5)П- 8Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-8 монол,стальна гофроброня, 2 сталіних силових елементи, ПЕ оболонка, Одескабель		м.	300
2	Кабель "вита пара", cat.6A U/FTP, 4 пари, внутрішній, LSZH	DIGITUS CAT 6A U-FTP, AWG, (LSZH)	м	210
3	патч-панель фіксована 24 порти SC-Simpl./LC-Dupl., пуста, каб.вводи для 4хPG11+відгиб, 1U, чорна		шт.	1
4	заглушка пластикова круглого отвору D20 (PG11) патчпанелі FOP, FOPE, FOPF чорна 1 шт 3,60 3,60 3 PG11 Кабел		шт.	2
5	Пістейл LC/UPC 1.5 m, SM, Easy strip, волокно Corning SMF28e		шт.	16
6	Розподільчий вуличний оптичний бокс, IP65/54, 2-вводи, 16-виводів, під 16хSC Simplex, 320×260×95мм, чорний, CMS		шт.	1
7	Кабельний ввід до патч-панелей для кабелів діаметром від 5 до 10 мм		шт.	1
8	Оптичний адаптер (SM) LC Duplex		шт.	8
9	21911А Труба гнучка двошарова електротехнічна з поліетилену, зі сталевим затяжкою для зонду та муфтою, Ø зов./вн., мм 110/94; кільцева жорсткість, кПа	DKC	м.	115
10	21963А Труба гнучка двошарова електротехнічна з поліетилену, Ø зов./вн., мм 63/51,5; кільцева жорсткість, кПа 13,0, стійкість до стискання	DKC	м.	150
11	121940А Труба гнучка двошарова електротехнічна з поліетилену, зі сталевим затяжкою для зонду та муфтою, Ø зов./вн., мм 40/32; кільцева жорсткість, кПа		мп	100
12	Муфта для з'єднання двошарових труб д.в.110 мм		шт.	2
13	Кільце гумове ущільнююче для двошарової труби д.110		шт.	4
14	заглушка для двошарових труб, д.110 арт.19Т110		шт.	2
15	Муфта для з'єднання двошарових труб д.в.63 мм		шт.	2
16	Кільце гумове ущільнююче для двошарової труби д.63		шт.	4
17	заглушка для двошарових труб, д=63мм		шт.	2

Погоджено

Зам. інв. №

Пігнус і дата

Інв. № об.

25/06–2025–СКС

Капітальний ремонт будівлі КП "Дніпропетровський протитурбекулезний диспансер" Дніпропетровської обласної ради під віллілення реабілітації та протезування "SUPERHUMANS Center for wartraumans", що знаходиться за адресою: м.Дніпро, вул. Батумська, 13

Створення структурованої кабельної системи

Стагія	Аркуш	Аркушів
ВД	11	

Специфікація оптичних з'єднань

ТОВ "Ай Ти Сервіс Груп"

